

# **Правила обстеження та оцінка ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення**

# Ніна Мацюк

тренерка

експертка з питань інклюзивності і безбар'єрності

консультантка з впровадження практик інклюзивності і безбар'єрності

членкиня робочої групи по розробці ДБН

кураторка навчальних програм по безбар'єрності та доступності



**Рулетка** Для вимірювання поріжків та отворів краще брати рулетку стрічкову. Для вимірювання ширини проходів, габаритів парковок, висоти елементів – лазерну рулетку.

**Кутомір** Можна завантажити програму розрахунку на смартфон або брати лазерну рулетку з функцією розрахунку нахилу.

**Фотофіксація** Фіксацію бар'єрів можна робити на смартфон або на окрему камеру.

**Диктофон** Для запису переліку порушень можна використовувати запис голосу на смартфоні або окремому пристрої.

**Блокнот** Для запису переліку порушень можна використовувати блокнот.

# **Знання нормативів:** Розуміння вимог та нормативів щодо будівельної доступності відповідно до законодавства.

Загальні нормативи:

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Із зміною №1

[https://e-construction.gov.ua/laws\\_detail/3192362160978134152?doc\\_type=2](https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3192362160978134152?doc_type=2)

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій

[https://e-construction.gov.ua/laws\\_detail/3074154596122232048?doc\\_type=2](https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3074154596122232048?doc_type=2)

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів

[https://e-construction.gov.ua/laws\\_detail/3199686959802877315?doc\\_type=2](https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3199686959802877315?doc_type=2)

ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій

[https://e-construction.gov.ua/laws\\_detail/3199614993616077840?doc\\_type=2](https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3199614993616077840?doc_type=2)

ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT)

За функцією будівлі (як приклад):

ДБН В.2.2-10:2022 Заклади охорони здоров'я. Основні положення

[https://e-construction.gov.ua/laws\\_detail/3079865278767564517?doc\\_type=2](https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3079865278767564517?doc_type=2)


ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти. Зі зміною №1

[https://e-construction.gov.ua/laws\\_detail/3199639927805445716?doc\\_type=2](https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3199639927805445716?doc_type=2)

# прилегла територія

- Транзитна зона тротуару – 1,8 м, мінімум – 1,2 м, тротуар рівний
- Пониження бордюру
- Дощоприймачі на шляху руху мають отвори не більше ніж 15 мм
- Наявна промаркована парковка для людей з інвалідністю розмірами 3,5х5 м та знак парковки
- До об'єкту веде тактильна навігація



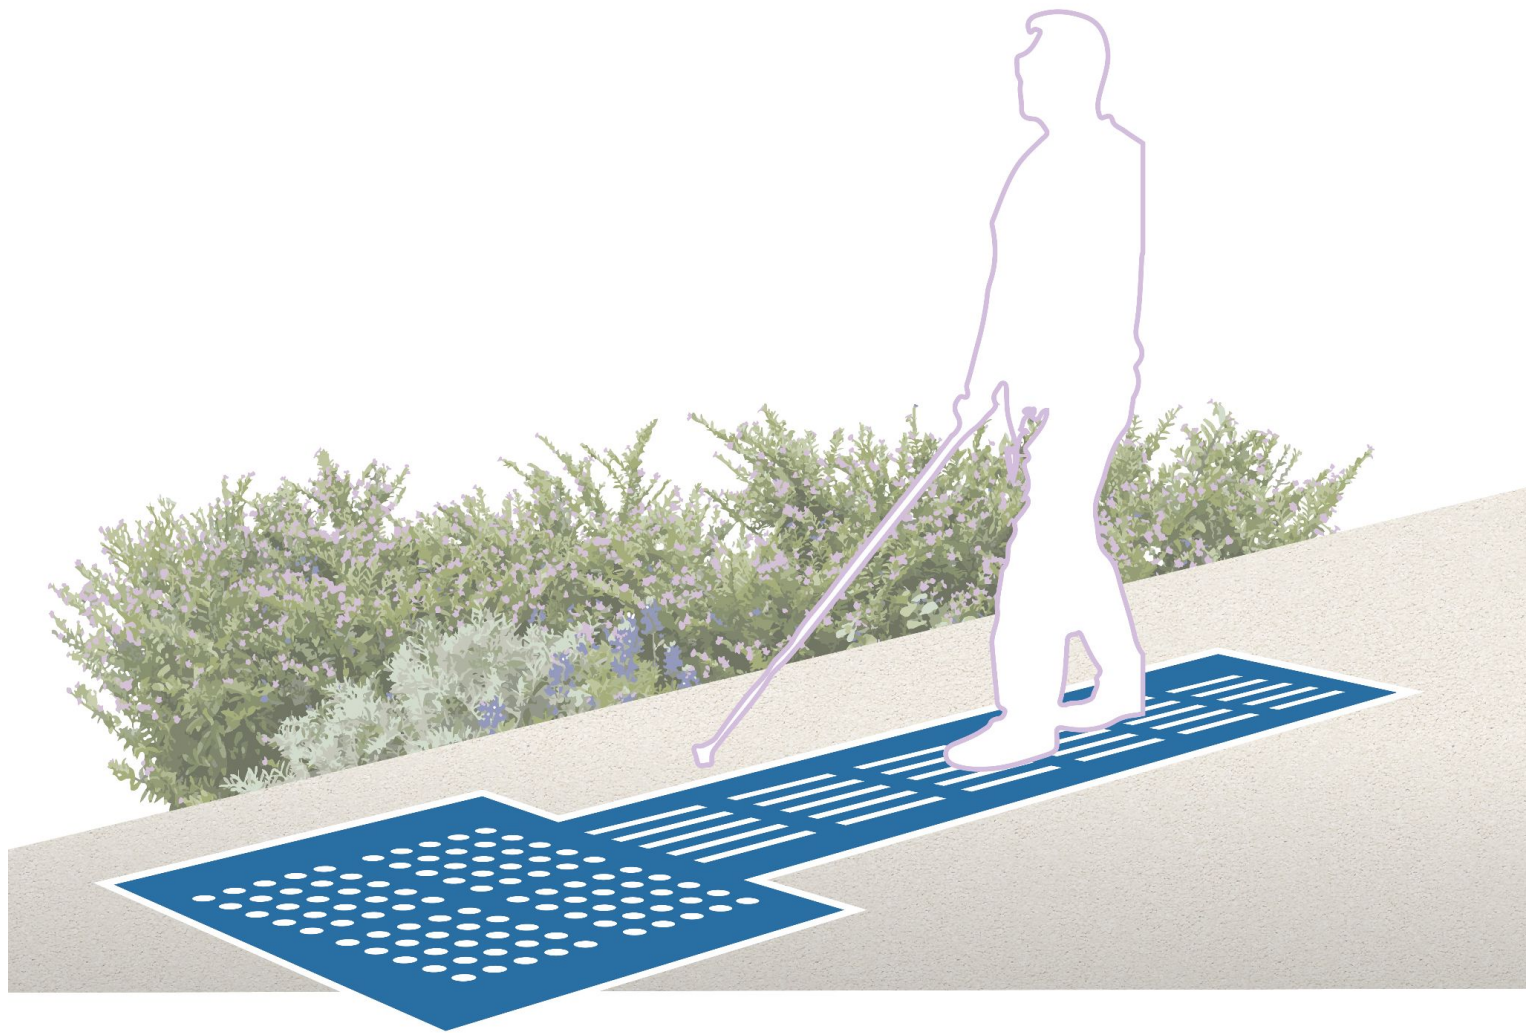





# вхідна група

- Табличка про заклад у контрастному співвідношенні на висоті 1,5 м та з дублюванням інформації шрифтом Брайля
- Сходи мають маркування першої та останньої сходинки шириною 10 см. Сходинки однакові за розмірами – 12x30 см, поручні на сходах на висоті 0,7 та 0,9 м
- Наявний пандус нахилом 4,5°. Висота одного підйому не перевищує 0,8 м. Ширина одностороннього руху – 1,2 м. Наявні горизонтальні майданчики для перепочинку та розвороту розміром 1,5x1,5 м. Наявні поручні на пандусі на висоті 0,7 та 0,9 м. Мають продовження за край закінчення підйому на 30 см
- Наявні двері, де одне полотно у відкритому положенні має вільний проріз 0,9 м
- Відсутні пороги та інші бар'єри (колони)



**Безбар'єрний вхід - вхід в нуль**



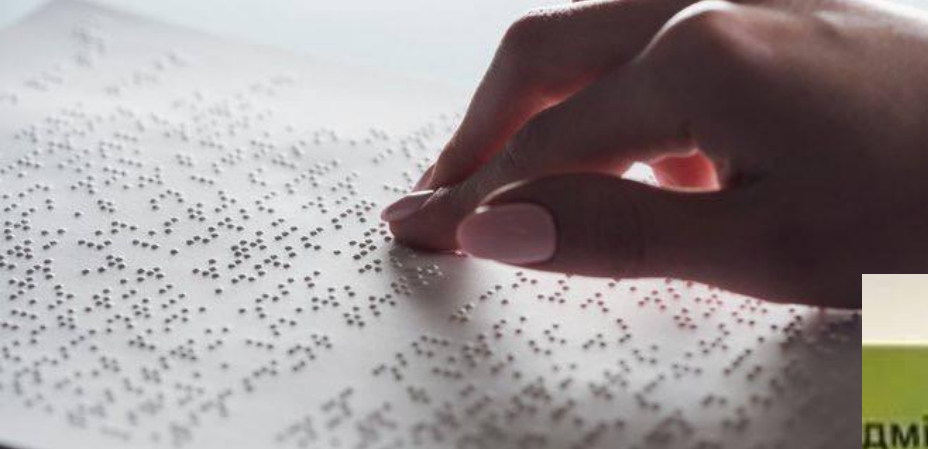


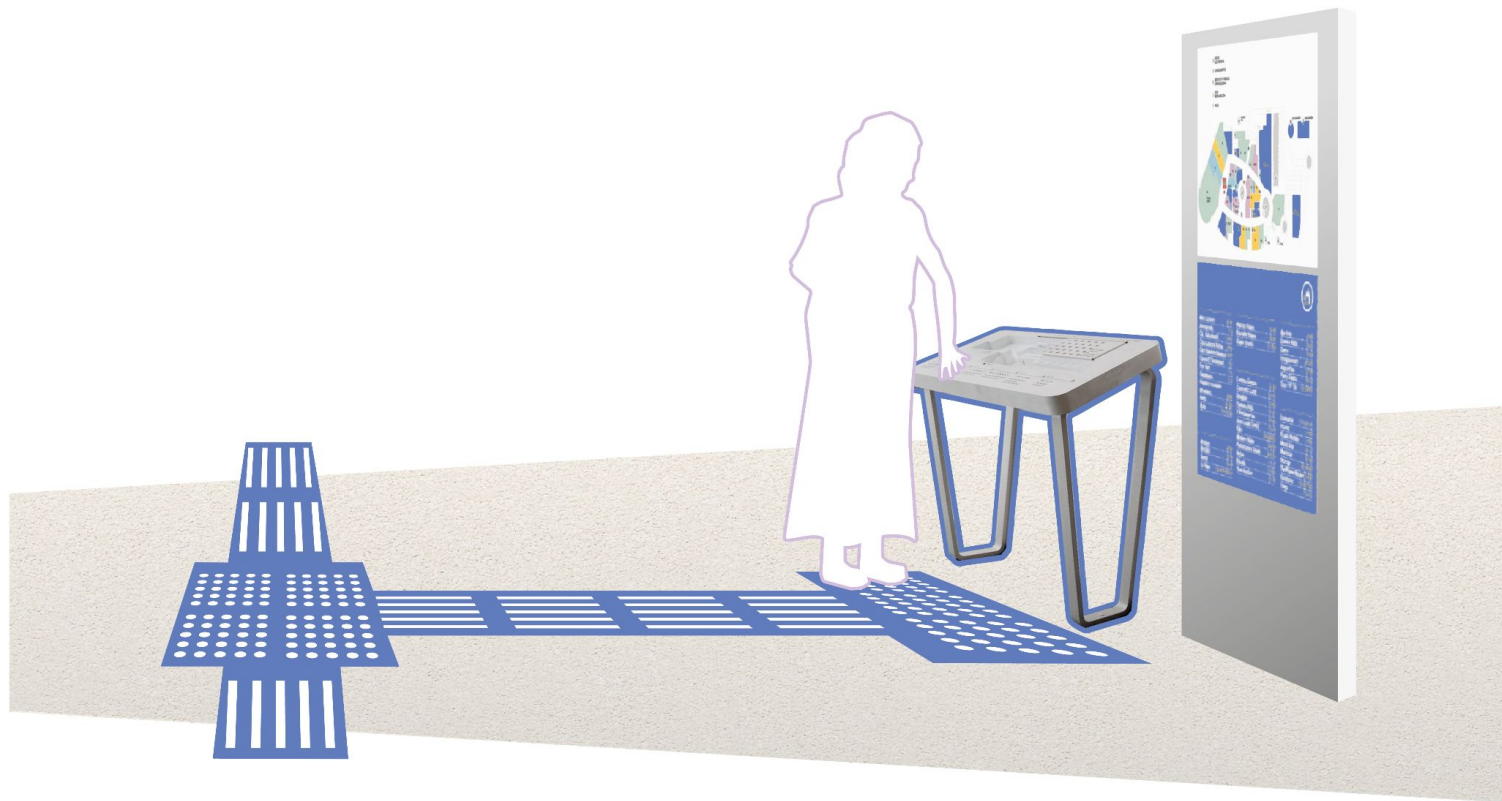


# простір всередині

- Наявність вільного простору для людини на кріслі колісному діаметром 1,5 м
- Зона реєстрації має дві висоти стійки – на 1,1 м та на 0,8 м
- Стійки з інформацією доступні на висоті до 1,5 м. Інформація зрозуміла, виконана збільшеним шрифтом
- Скляні конструкції мають маркування на висоті 0,5 м та 1 м шириною 10 см
- Двері контрастно промарковані чи виділяються за рахунок полотна, відчинені двері не заважають транзитній зоні
- Транзитна зона в коридорі – 1,8 м, мінімум – 1,2 м
- Відсутні об'єкти, рослини на шляху руху




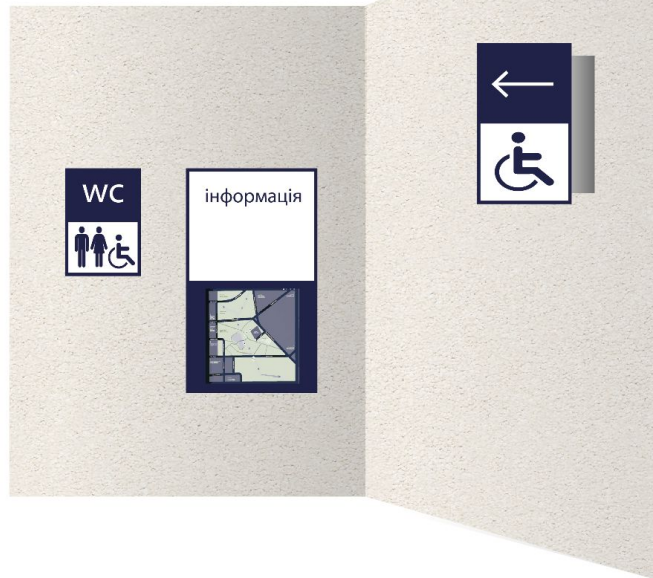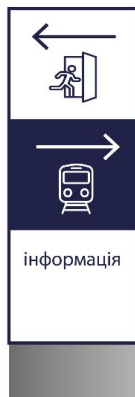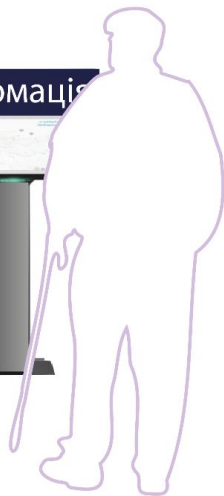

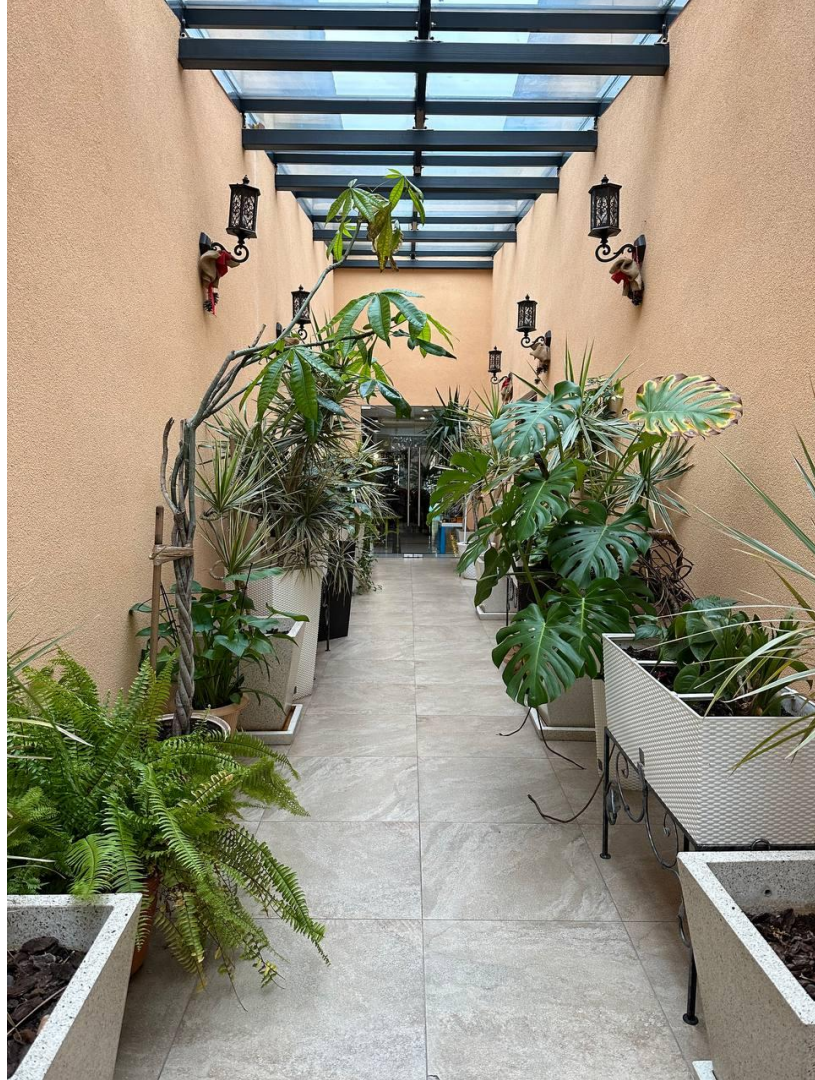

# СХОДИ

- Ширина сходів не менша за 1,35 м. Якщо ширина більша за 2,5 м, то необхідно додавати розділові поручні.
- На початку та після сходового маршу має бути вільна зона завширшки 1,5 м уздовж сходів.
- Сходовий марш має не менше 3 сходинки та не більше 12.
- Наявне маркування номеру поверху у контрастному співвідношенні та дублювання інформації шрифтом Брайля.
- Сходинки мають бути розміром 0,15х0,3 м.
- Сходи мають маркування першої та останньої сходинки завширшки 10 см.
- Наявні поручні на сходах на висоті 0,7 та 0,9 м. Мають продовження за край закінчення підйому на 30 см.
- Огородження має бути з вертикальних елементів, ширина яких не більша за 10 см.

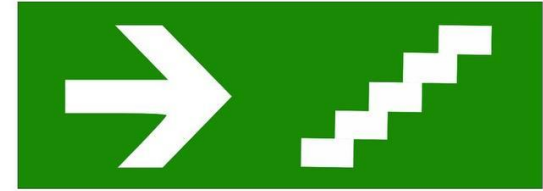



Двері кабіни ліфта контрастно виділені на стіні.  
Ширина відкритого прорізу 90 см

Кнопка виклику контрастна, розміщена на висоті  
1 м

Кнопки керування розміщені на висоті до 1,5 м,  
мають дублювання номерів поверхів шрифтом  
Брайля. Є озвучування поверхів

Кабіна ліфта має мінімальні розміри 1,1х1,4 м

Наявні поручні з трьох сторін кабіни на висоті 0,9 м

Наявне відкидне сидіння на висоті 0,5 м

# ліфт

# універсальна кабіна

- Піктограма доступності при вході в універсальну вбиральню виконана у контрастному співвідношенні.
- Ширина прорізу дверей – 0,9 м, відсутні пороги.
- Дверна ручка натискного типу або у вигляді ручки-скоби. Засувка має бути зручною для зачинення кулаком.
- У приміщенні є вільний простір для розвороту на кріслі колісному діаметром 1,5 м.
- Такі пристрої, як диспенсер для паперових рушників та санітайзери, мають бути в доступі на висоті 0,9-1,1 м.
- Крани змішувачів та санітайзери мають бути важільного типу користування. Бажано – сенсорного типу користування.
- Гачки для речей передбачені на висоті 1 м та 1,4 м
- Кнопка виклику допомоги розташована в доступі 0,4-0,9 м та контрастна до стіни.



# універсальна кабіна

- Сидіння унітаза розміщене на висоті 0,4-0,48 м
- З одного боку унітаза наявний вільний простір для крісла колісного розмірами 0,9х1 м.
- З боку вільного простору є відкидний поручень для унітаза на висоті 80 см та на відстані 35 см від центру унітаза.
- З боку стіни влаштовують г-подібний поручень на висоті 80 см та на відстані 35 см від центру унітаза. Або відкидний за наявності вільного простору з обох боків унітаза.
- Умивальник розміщується на висоті 80 см та має вільний простір для колін заввишки 72 см.
- Поруч із умивальником наявна полочка для речей.
- Поручні для умивальника облаштовуються з трьох сторін умивальника на висоті 80 см



# ГІД 3

# БЕЗБАР'ЄРНОСТІ

[ДЛЯ ГРОМАД]

